


Tarkastusputken kansistot, 400 x 400 x 150 mm, 4 mm umpikansi, pohjassa aukko tarkastusputkelle, vedeneristelaippa massalattialle

TPK-R-M Ruostumaton teräs
LVI-numero 3367001

TPK-H-M Haponkestävä teräs

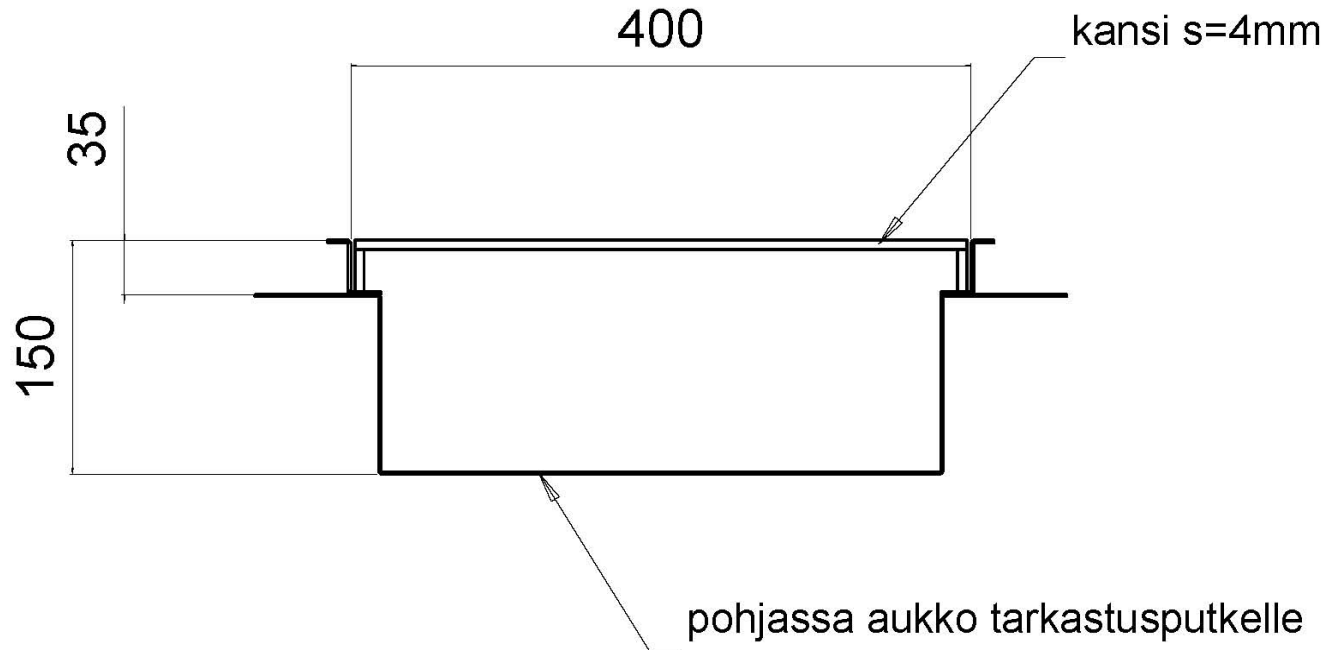

Tilatessa on mainittava tarkastusputken aukon halkaisija.

Valmistamme tarkastusputken kansistoja myös asiakkaan antamien mittojen mukaan.